



E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.

Strada Pestalozzi Iohan Heinrich, nr. 3-5, TIMISOARA, TIMIS

Telefon/fax: 0256929 / 0372876276

Nr. 10917521 din 17/08/2022

Catre

SC T & O PRODCOM SRL, domiciliul/sediul in judetul HUNEDOARA, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul HUNEDOARA, Strada LIBERTATII, nr. 14, bl. 24, sc. - , et. - , ap. - .

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 10917521 / 29/07/2022, pentru obiectivul **CONSTRUIRE DEPOZITE EN-GROS SI EN-DETAIL CU VANZARE** cu destinatia **CONSTRUIRE DEPOZITE EN-GROS SI EN-DETAIL CU VANZARE** situat in judetul HUNEDOARA, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector HUNEDOARA, **Bulevardul TRAIAN**, nr. 62084-CF, bl. - , et. - , ap. - , CF 62084, nr. cad. - .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

Nr. 10917521 / 17/08/2022

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.*
 . In apropiere exista LES-uri de JT. La inceperea lucrarilor se va solicita delegat din partea FEM HUNEDOARA pentru predarea amplasamentului. .
- Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant). Zona MT/JT Deva asigura asistenta tehnica suplimentara DA.**
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT Deva cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura DA.**
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.

- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.** aviz tehnic de racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie DA NU

*** Noul obiectiv poate fi racordat la retea existenta DA NU

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: ,, aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se stabileasca in cadrul Fisei de solutie sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.

Racordarea la retea electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

- depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
- stabilirea solutiei de racordare la retea electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
- incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate al ATR;
- incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de racordare la retea electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
- emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
- punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la retea electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de utilizare

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- **Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 279 / 22/12/2021, respectiv pana la data de 22/12/2022.**
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexeaza 1 planuri de situatie vizate de Zona MT/JT Deva.
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Manager UT Hunedoara
Iovescu Codrin Ioan


Verificat
ing. Calin CHIFOR

Intocmit
ing. Dorin GRUITA

LEGENDA

- Constructii
- gard din plasa
- gard plac beton
- limita de proprietate
- staip de iluminat
- ⊙ camin de vizitare
- gura de canal cu gratar de scurgere
- ▨ zona pietonala betonata
- ▨ zona verde
- ▨ trotuar


PLAN DE SITUATIE
intravilan
Scara 1:500



e-distributie
Banat
Loc. Hunedoara, Bdul Traian, Jud. Hunedoara
Unitatea Operativă MT/JT Deva
Zona MT/JT Deva

AVIZ TANDRAS
nr. 1091/4521/17.08.2022
cu respectarea conditiilor
prevazute.
Sluj

Beneficiar : T&O PRODCOM SRL CFR

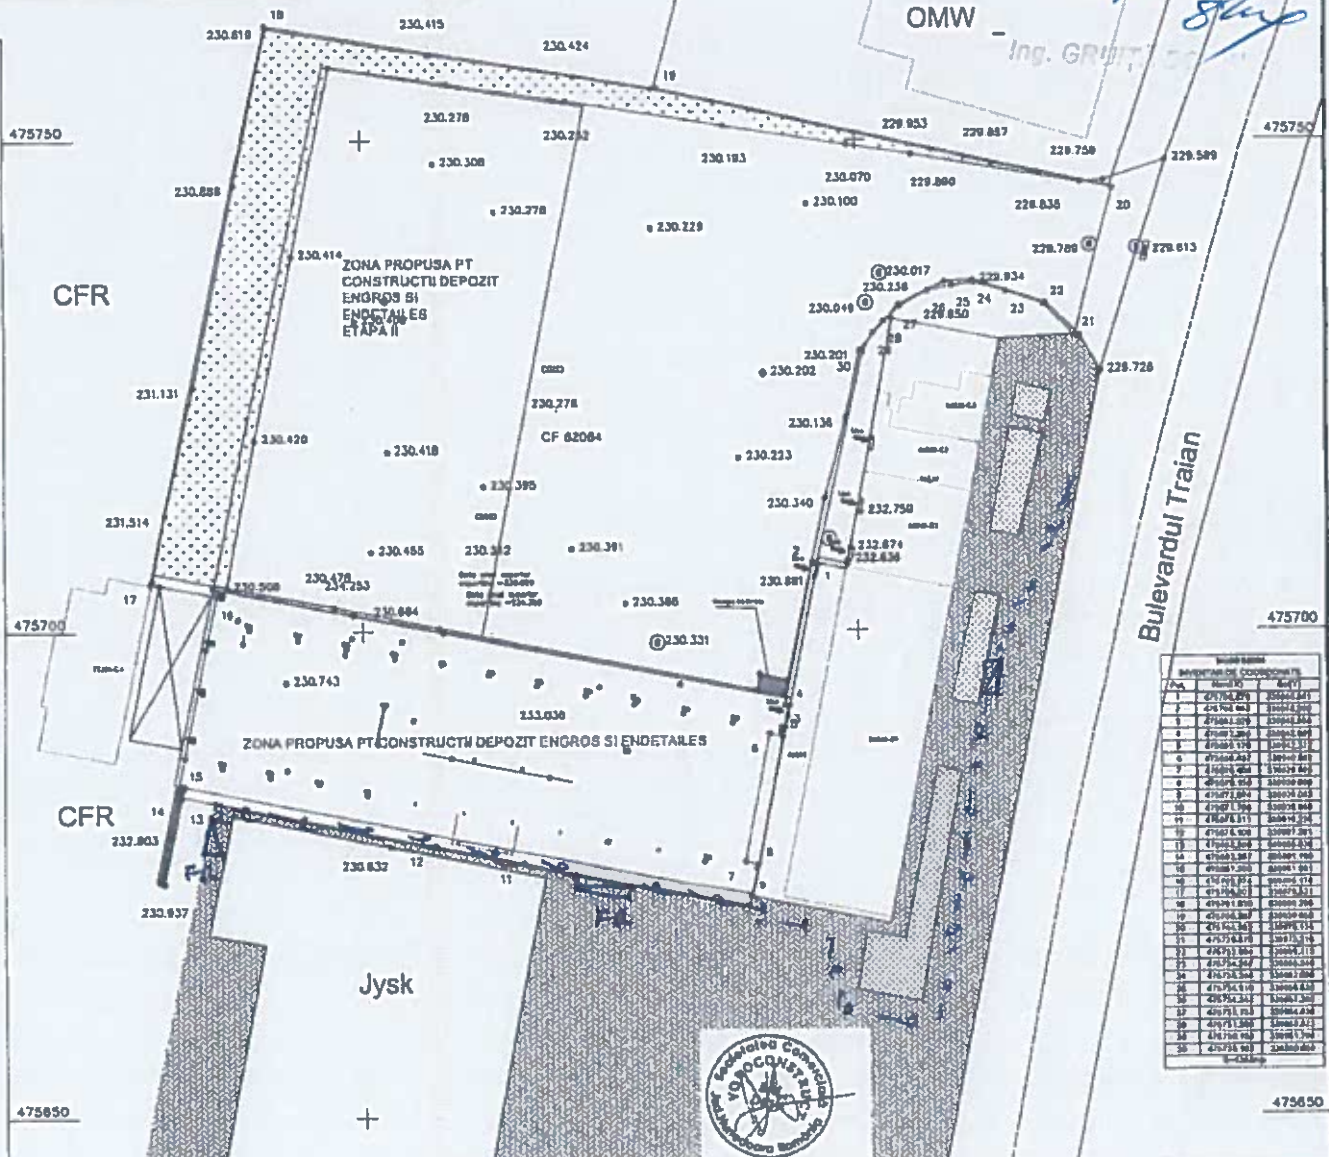

№	Coordonate	X	Y
1	230.017	228.934	21
2	230.258	228.850	23
3	230.019	228.850	23
4	230.201	228.850	23
5	230.202	228.850	23
6	230.134	228.750	21
7	230.134	228.750	21
8	232.750	228.750	21
9	232.874	228.636	21
10	232.874	228.636	21
11	230.681	228.636	21
12	230.331	228.636	21
13	230.331	228.636	21
14	230.331	228.636	21
15	230.331	228.636	21
16	230.331	228.636	21
17	230.331	228.636	21
18	230.331	228.636	21
19	230.331	228.636	21
20	230.331	228.636	21
21	230.331	228.636	21
22	230.331	228.636	21
23	230.331	228.636	21
24	230.331	228.636	21
25	230.331	228.636	21
26	230.331	228.636	21
27	230.331	228.636	21
28	230.331	228.636	21
29	230.331	228.636	21
30	230.331	228.636	21

225 94 kw

Verficator					
Verficator					
	Nume	Semnatura	Carinta	Referat / Expertiza . Nr. / Data	
S.C.VOROCONSTRUCT S.R.L.				Denumire proiect	Nr. proiect
Sai Almasa Sec. nr. 206, Hunedoara				Construire depozite en-gros si en-detail es cu	
Tel: 0724-354598; e-mail: voroconstruct@gmail.com				vanzare , mun. Hunedoara, b-dul Traian, FN,	
Registru comertului: 220/1176/2006				CF 62084, jud. Hunedoara	008/2021
C.U.I.: RO 19199177					
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Denumire plan	Faza
Def. proiect	Ing. Vorovanci L.		1:500	T&O PRODCOM SRL	C.U.
Proiectat	Ing. Vorovanci L.			mun. Hunedoara, b-dul Libertatii, nr. 14, bl. 24, P. jud. Hunedoara	
Desenat	Ing. Vorovanci L.		02.2021	Denumire planse	Planse
				-Plan de situatia-	A-01

